

## Ⅸ 施設管理

2012年度の施設管理の状況について報告する。

### 1. 光熱水管理

#### 1-1 電気

当研究センター内の電力は、九州電力株式会社から供給されており、受電電圧は6,000Vである。

2012年4月の契約電力は1,418kWであった。表1に電気使用量を、図1に月別の比較を示す。

表1 電気使用量(単位:kWh)

	2011年度	2012年度
電気使用量	4,780,608	4,839,720

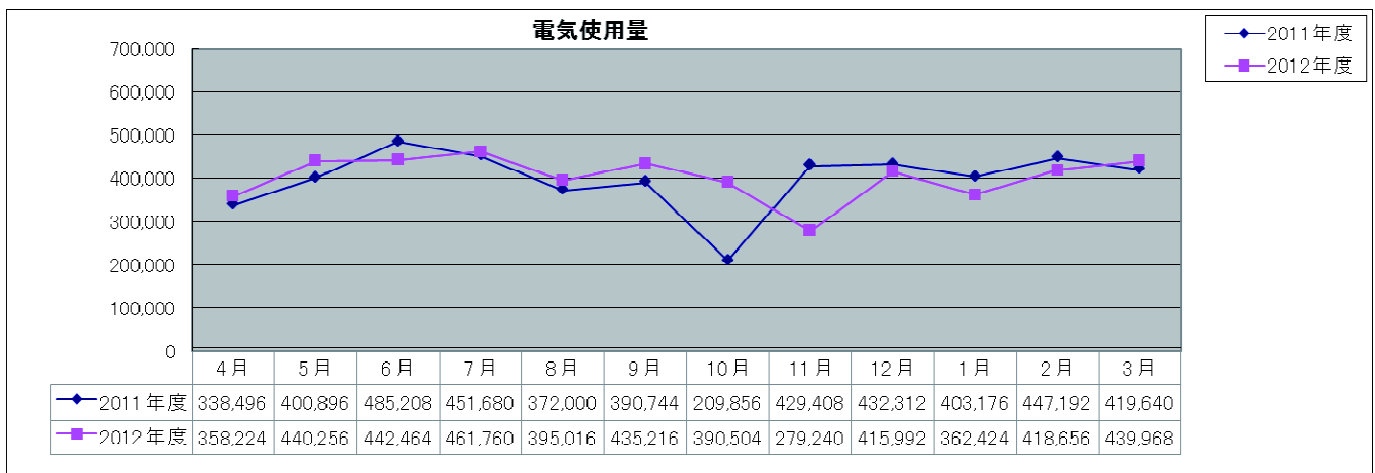


図1 月別電気使用量(単位:kWh)

#### 1-2 水

当研究センター内の水道水は、鳥栖市から供給されている上水道水で、飲料水等、マシンの冷却設備、空調設備等に使用している。

表2に水道水使用量を、図2に月別の比較を示す。

表2 水道水使用量(単位:m³)

	2011年度	2012年度
水道水使用量	7,077	7,099

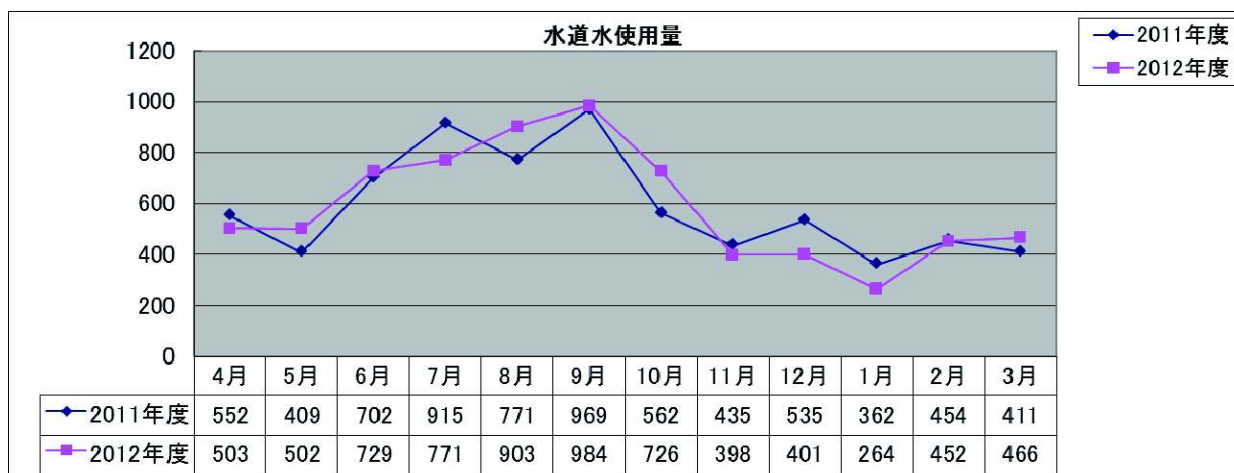


図2 月別水道水使用量(単位：m<sup>3</sup>)

### 1-3 ガス

当研究センター内の都市ガスは、鳥栖ガス株式会社から供給されており、実験ホール空調設備の熱源として使用している。

表3に都市ガス使用量を、図3に月別の比較を示す。

表3 都市ガス使用量 (単位：m<sup>3</sup>)

	2011年度	2012年度
都市ガス使用量	87,989	90,518



図3 月別都市ガス使用量(単位：m<sup>3</sup>)